
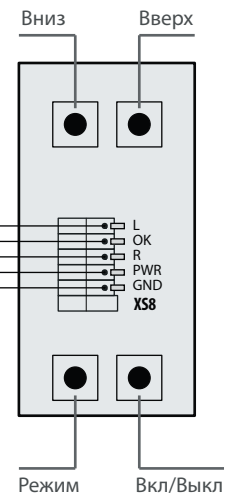


Регулирование нагревом ТЭН, осуществляется в автоматическом режиме силовой платой управления 201103В в зависимости от установленной температуры воздуха на электронном блоке 703310.



 Силовую плату управления ТЭН тип 201103В необходимо перевести в режим работы от датчика температуры воздуха **J1-1-OFF, J1-2-ON**

Силовая плата управления 201103В имеет встроенный термостат поддержания максимальной температуры ТЭН. Установка температуры осуществляется подстроечным резистором R1 и измеряется датчиком температуры подключенным к разъему X57. Регулировка максимальной температуры платой 201103В является приоритетным. В случае поступления команды на включенные ТЭН от внешних устройств при команде отключения по датчику X57 - ТЭН включаться не будет.